Megger

Introduction

15 septembre 2025

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Groupes Sales & SAV

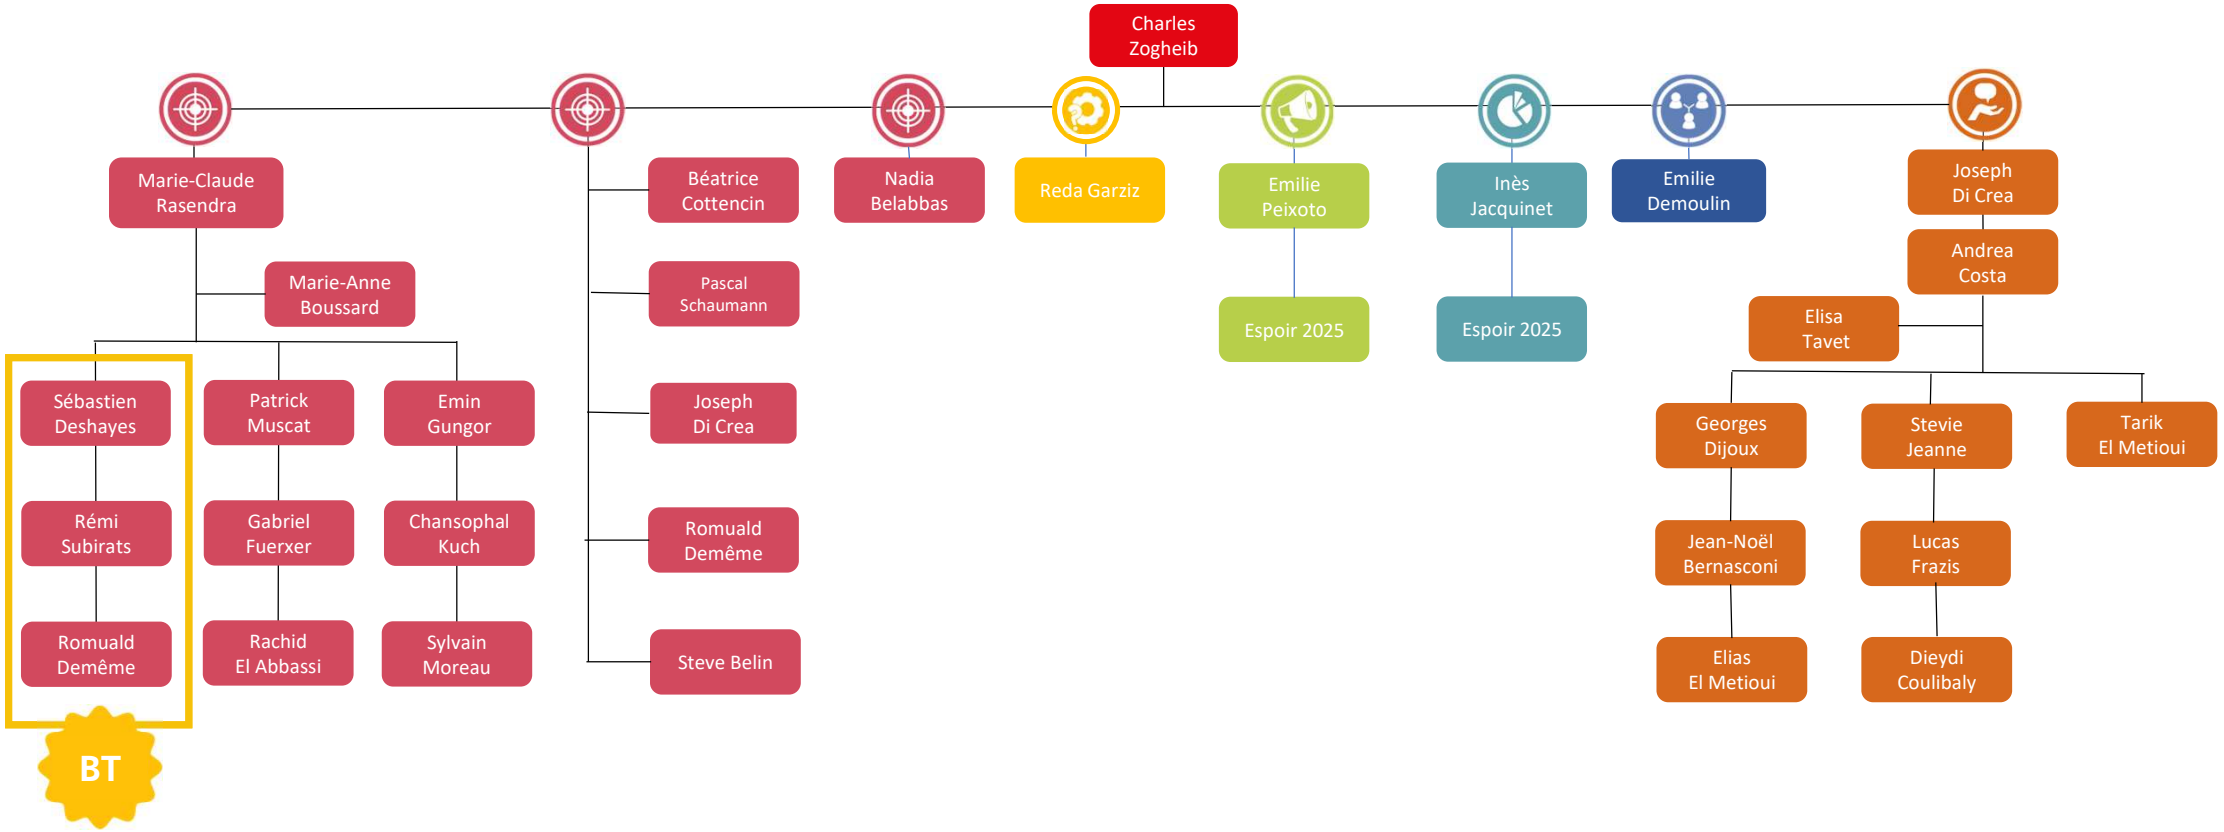

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

L’équipe commerciale France

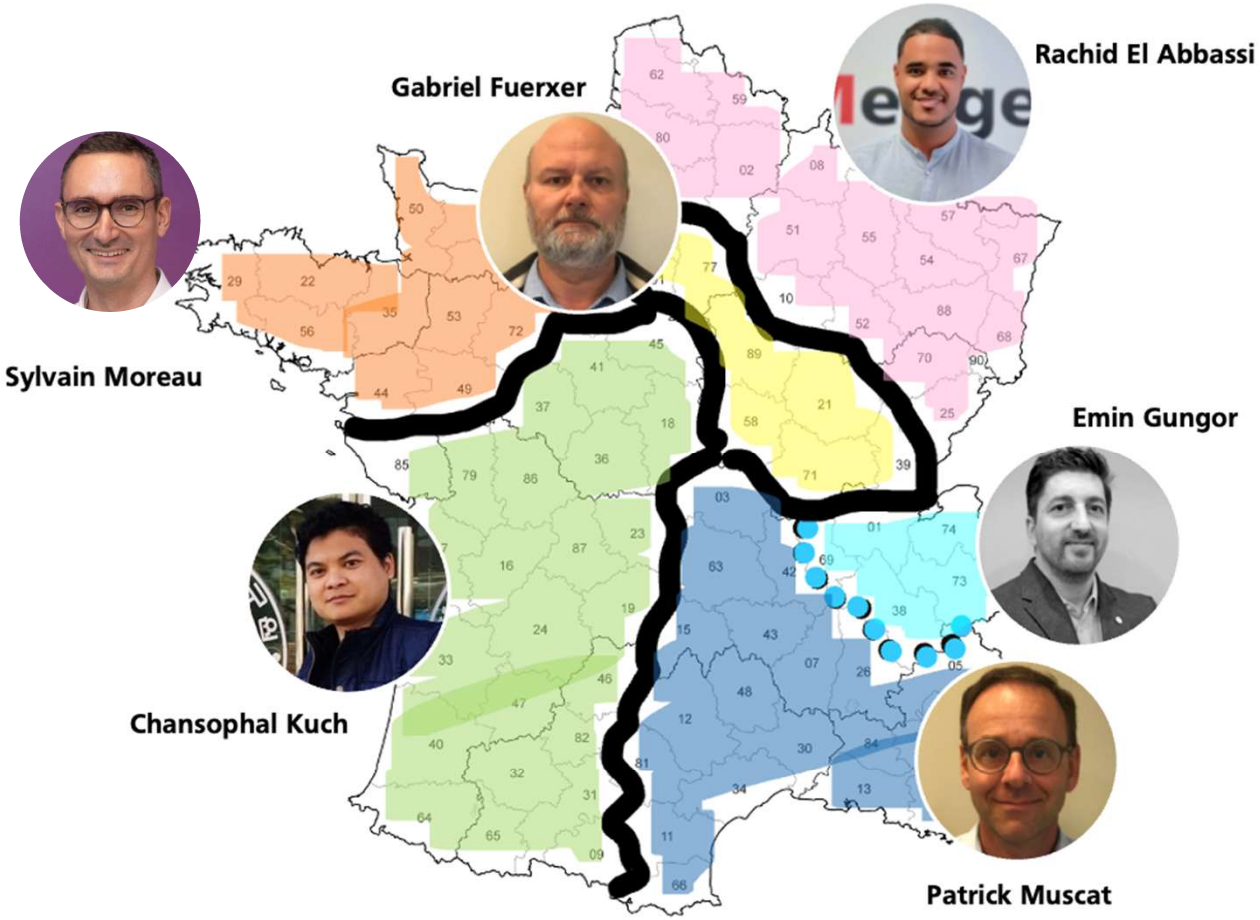

Marie-Anne Boussard

Nadia Belabbas

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

L’équipe commerciale BT France

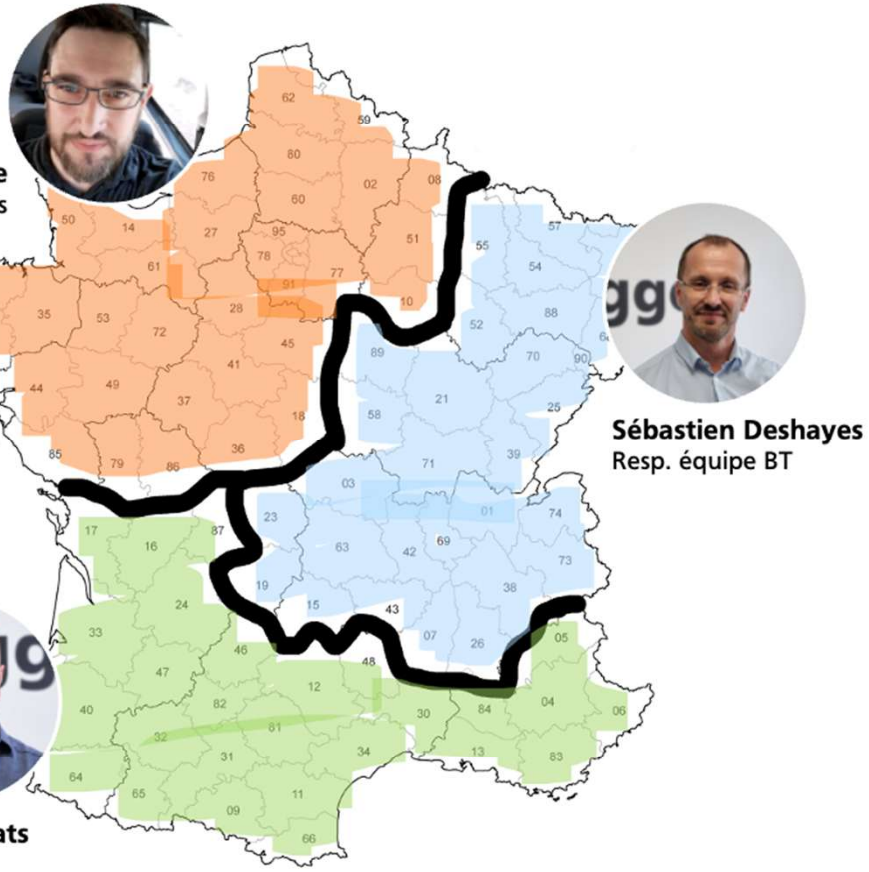

Marie-Anne Boussard

Nadia Belabbas

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger

Nouveau MIT

Inventé et perfectionné, depuis 1889

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

- Histoire
- Introduction
- Nouvelles fonctionnalités
- Sécurité / Productivité
- Connectivité / évolution ancien-nouveau
- Applications
- Points forts
- Tableau comparatif et récapitulatif
- Offre de lancement

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

À l'origine...

1889

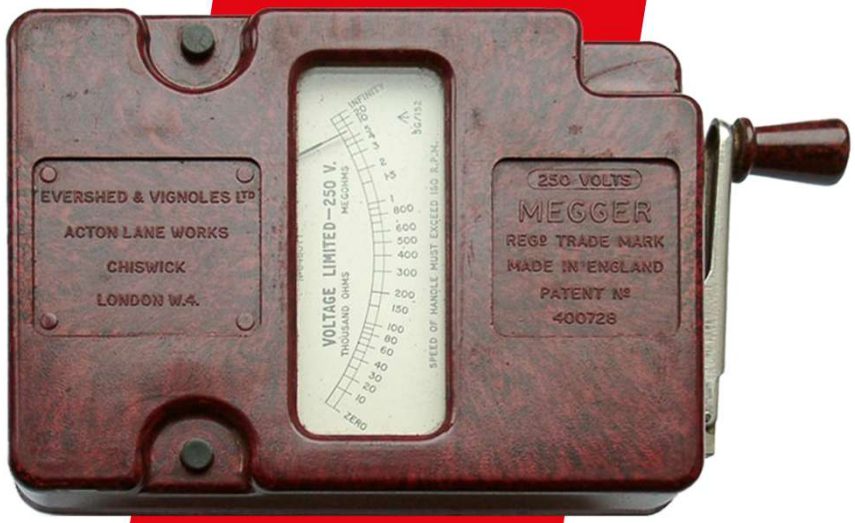

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Introduction

Nouvelle segmentation en trois catégories :

ESSENTIAL

ADVANCED

EXPERT

→ Nouveau design

→ Amélioration des fonctionnalités

→ Montée en gamme

→ Fonctionnalités brevetées

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Nouvelles fonctions brevetés

- **PI Predictor (PIp)** : anticipe les résultats de l'indice de polarisation après quelques minutes de test – gain de temps significatif
- **Re>Act Mode** : détecte les courants de réabsorption et les erreurs dues à une mauvaise décharge – améliore la fiabilité des tests
- **PDC Test** (Advanced & Expert) : analyse polarisation/dépolarisation des isolants pour une évaluation de l'état d'humidité et de conductivité de l'isolation.

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT Series - Fonctionnalités

- Isolement IR
- DAR
- IP
- **IP Predictor** NEW
- DC Step Voltage HTC
- DD Décharge Diélectrique
- **Re>Act Mode** NEW
- **PDC Test** NEW

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT Series - Fonctionnalités

= New feature for 2025

	FEATURE	MIT515/2 MIT1015 ESSENTIAL	MIT525/2 MIT1025/2 MIT1525/2 ADVANCED	S1-568/2 S1-1068/2 S1-1568/2 EXPERT
Test capability	High Guard Terminal performance	■	■	■
	IR	■	■	■
	IR(t)	■	■	■
	PI Polarisation Index	■	■	■
	PI Predictor	■	■	■
	DAR Dielectric Absorption Ratio	■	■	■
	DD Dielectric Discharge		■	■
	Ramp test		■	■
	RE>Act™ mode	■	■	■
	PDC test		■	■

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT - Rappels essentiels concernant la mesure d'isolement

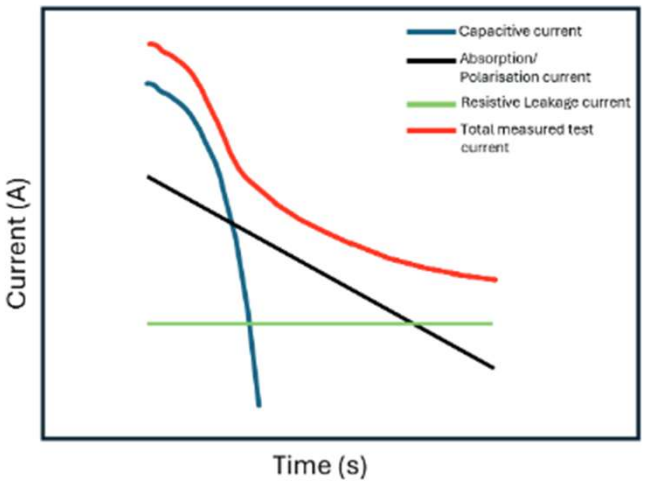

La courbe montre comment différents types de courants circulent dans un isolant lorsqu'une tension est appliquée puis supprimée :

1.Courant capacitif (bleu) : Ce courant est lié au comportement « capacitif » de l'isolant. Il apparaît immédiatement lorsque la tension est appliquée mais diminue très rapidement, car le matériau se charge électriquement.

2.Courant de polarisation / absorption (noir) : Ce courant provient de la polarisation des molécules à l'intérieur de l'isolant. Il diminue plus lentement que le courant capacitif et reflète la capacité de l'isolant à « retenir » les charges.

3.Courant de fuite résistif (vert) : Ce courant reste presque constant dans le temps. Il correspond aux petites pertes continues dues à la conductivité de l'isolant.

4.Courant total mesuré (rouge) : C'est la somme de tous les courants. Il commence élevé et diminue avec le temps, reflétant la combinaison de la charge capacitive qui diminue rapidement et de la polarisation qui décroît lentement.

Au début, le courant total est élevé *à cause du courant capacitif rapide.* ***Ensuite, il diminue progressivement*** *à mesure que l'isolant se polarise et que la fuite résistive devient dominante.*
Cette séparation permet de comprendre l'état de l'isolant, son vieillissement et sa qualité.

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT - Resistance Isolement IR - DAR - PI

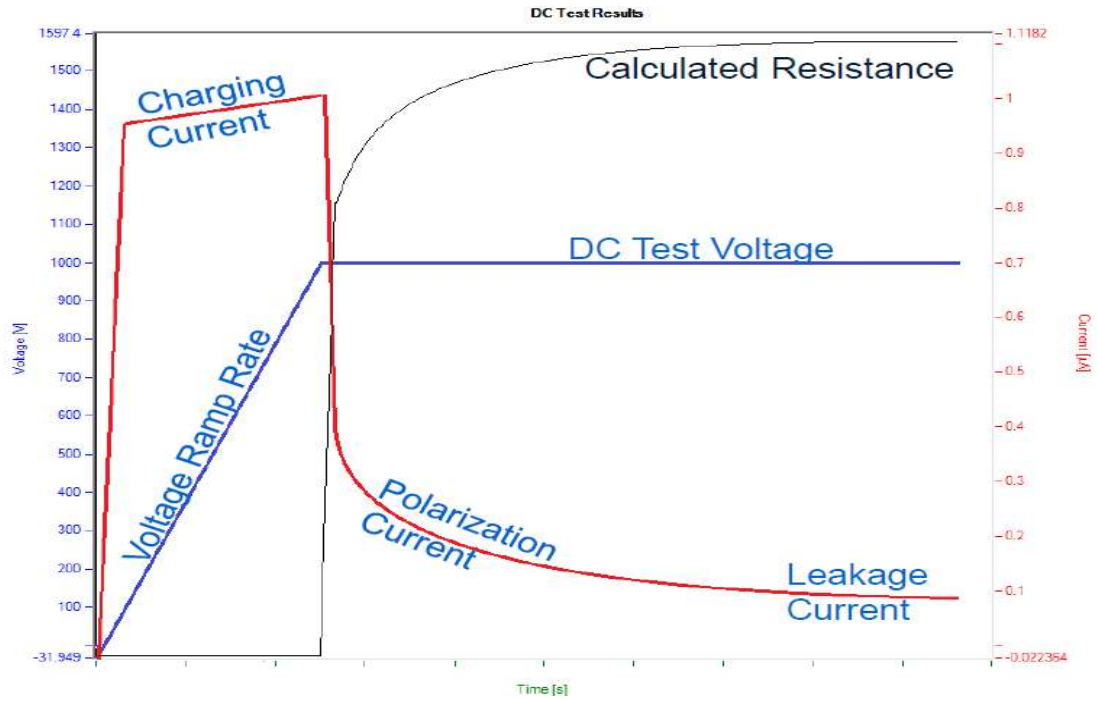

Normes recommandées
IEEE 43-2000
IEC 60034-27-4

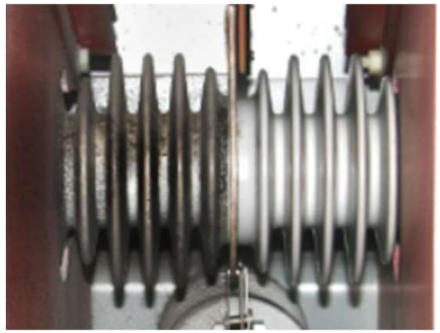

IR (Insulation Resistance)
•Mesure de la résistance d'isolement à un instant donné.
•Première vérification de l'état de l'isolation.
•Résultat exprimé en MΩ ou GΩ

DAR (Dielectric Absorption Ratio)
•Rapport entre la résistance mesurée à 60 s et à 30 s.
•Détecte l'humidité ou la contamination légère.
•Valeur > 1,25 = bonne isolation.

PI (Polarization Index)
•Rapport entre la résistance mesurée à 10 min et à 1 min.
•Évalue le vieillissement et la propreté de l'isolant.
•Valeur > 2 = isolation en bon état.

ESSENTIAL | ADVANCED | EXPERT

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT PI

ESSENTIAL | ADVANCED | EXPERT

- Le test d'isolation en courant continu (DC) le plus couramment utilisé à des fins de diagnostic.
- Requis dans la norme IEEE 43 et IEC 60034-23-4
- Le test standard dure dix minutes. Le PI est calculé en divisant la mesure de résistance d'isolation prise à 10 minutes par la valeur de résistance d'isolation prise à 1 minute :
- PI = Résistance d'isolation à 10 min / Résistance d'isolation à 1 min.
- Le test PI peut indiquer une pénétration d'humidité et des contaminations. Souvent réalisé sur des moteurs, des générateurs et des câbles.

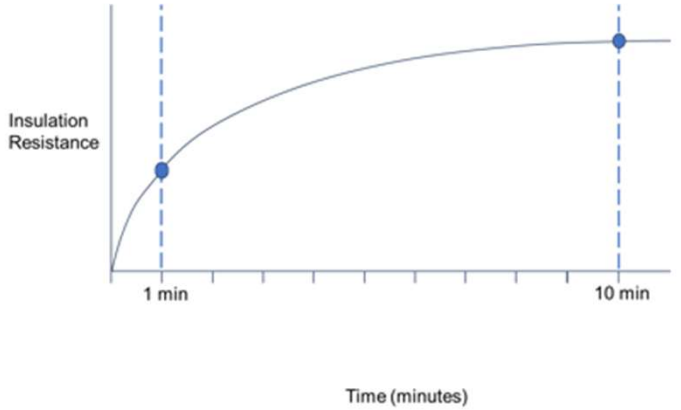

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT PI

ESSENTIAL | ADVANCED | EXPERT

Que fait-il ?

PI Predictor utilise la première partie de la courbe IR pour prédire à quoi ressemblerait l'ensemble de la courbe après un test complet de 10 minutes.

L'algorithme peut commencer à prédire dès les 3 premières minutes du test.

Dès que le PI Predictor est suffisamment confiant dans sa prédiction, le test s'arrête et la valeur PI prédite est affichée.

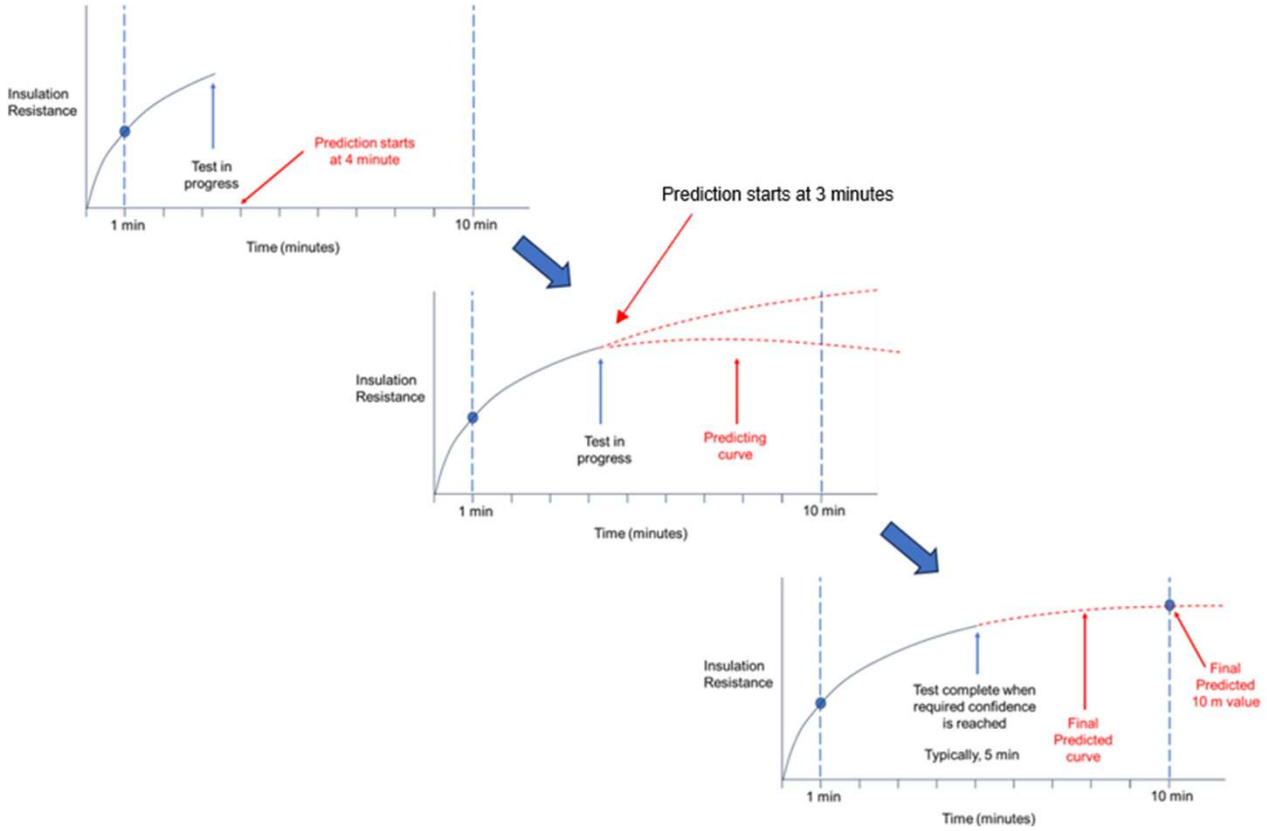

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT – SV Test – DC Step Voltage - HTC

Advanced | Expert

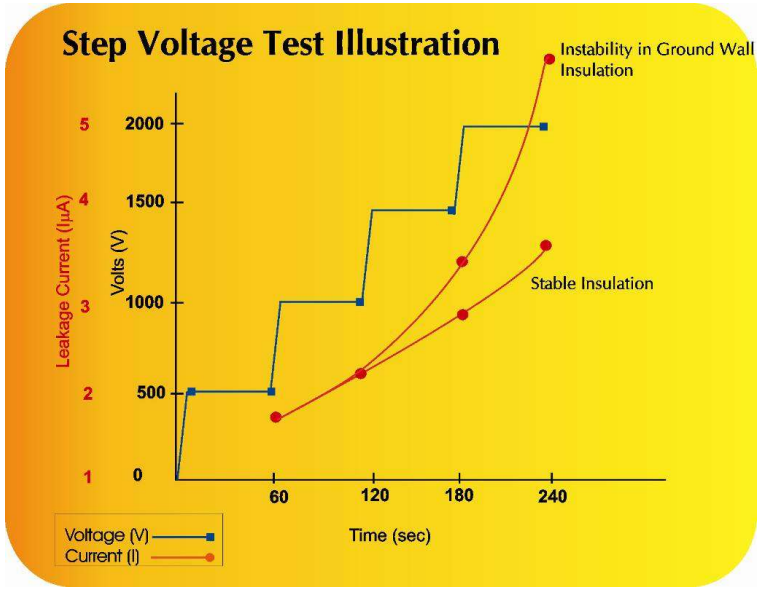

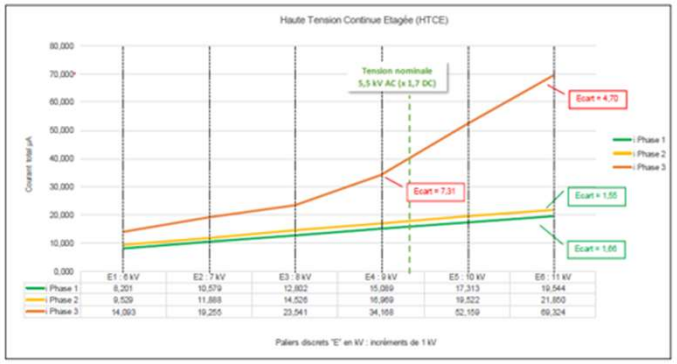

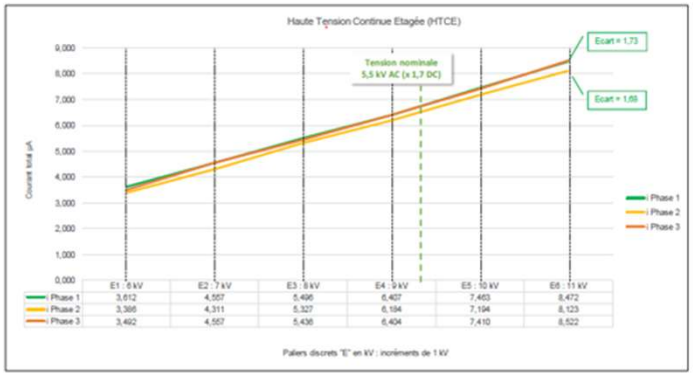

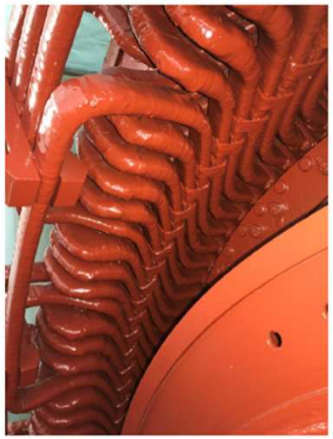

Le test SV repose sur le principe qu'un isolant idéal doit fournir des mesures d'isolation identiques, quel que soit le niveau de tension appliquée. Une diminution des valeurs d'isolation à des tensions plus élevées indique que l'isolant est soumis à un stress excessif. **Ce test permet donc de confirmer que l'isolant n'est pas dépendant de la tension appliquée.**

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT – DD Test – Décharge Diélectrique

Advanced | Expert

Décharge Diélectrique ou test du courant de réabsorption

Le test de décharge diélectrique mesure le courant de décharge d'un isolant après l'application d'une tension continue pendant un temps déterminé (généralement 30 à 60 minutes).

L'objectif est d'évaluer l'énergie stockée dans le diélectrique et de détecter la présence de courants de fuite permanents.
il s'agit d'un test de diagnostic permettant d'évaluer le vieillissement, la dégradation et la présence de vides dans l'isolation. Le résultat dépend des caractéristiques de la décharge, ce qui permet d'évaluer l'état interne de l'isolation, de manière largement indépendante de toute contamination de surface.

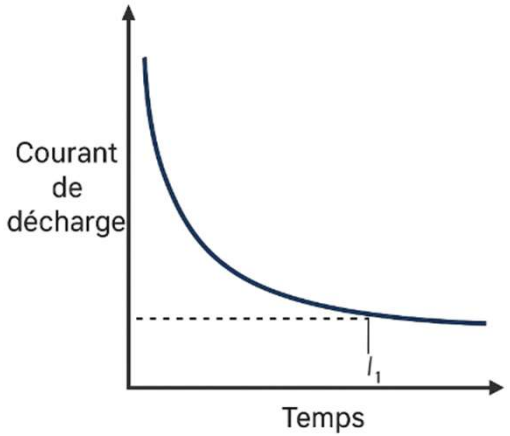

Une isolation homogène présentera une valeur de DD égale à 0, tandis qu'une bonne isolation multicouche pourra avoir une valeur allant jusqu'à 2.

Le tableau suivant sert de guide pour l'interprétation des résultats du test DD :

Insulation Condition	DD result
Bad	> 7
Poor	4 - 7
Questionable	2 - 4
Good	< 2
Homogeneous	0

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT – PDC Test

Pdc

Advanced | Expert

L'analyse des Courants de Polarisation et de Dépolarisation (PDC) est une méthode d'essai diélectrique non destructive qui peut être utilisée pour évaluer l'état des matériaux d'isolation, en particulier dans les machines tournantes et les transformateurs de fortes puissances.
Cet essai peut être considéré comme une combinaison du test PI (Polarisation Index) et du test DD (Décharge Diélectrique), avec des capacités de diagnostic supplémentaires.

Cette technique mesure les courants de polarisation et de dépolarisation afin d'obtenir des informations sur la teneur en humidité, le vieillissement et l'état général du matériau isolant.
Le test PDC est une méthode non destructive utilisant de faibles tensions, ce qui réduit le risque d'endommager une isolation vieillissante et est plus sûr pour l'équipement que les essais sous haute tension tels que la tangente delta ou l'essai de tenue en tension AC.

10+10 vs. 30+30

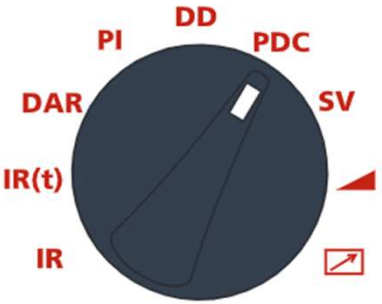

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger MIT – PDC Test

Pdc

Advanced | Expert

Le test PDC consiste à appliquer un courant de polarisation et de dépolarisation à l'objet d'essai et à les mesurer pendant une durée égale.
Ces courants peuvent être définis comme suit :

■ **Courant de polarisation** : Lorsqu'une tension continue est appliquée à un système d'isolation, les molécules du matériau isolant commencent à se polariser électrostatiquement, créant un courant qui ressemble à un courant de charge capacitif. Ce courant de polarisation diminue progressivement au fil du temps, à mesure que le matériau atteint son état d'équilibre.

■ **Courant de dépolarisation** : Après suppression de la tension continue et décharge de l'isolation (mise en court-circuit), le matériau isolant se relâche et un courant de dépolarisation s'écoule dans la direction opposée.
Le comportement de ces courants fournit des informations précieuses sur les propriétés diélectriques de l'isolation et sa capacité à se rétablir après un stress électrique. Ces courants sont illustrés...

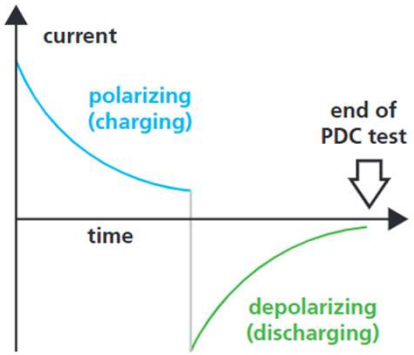

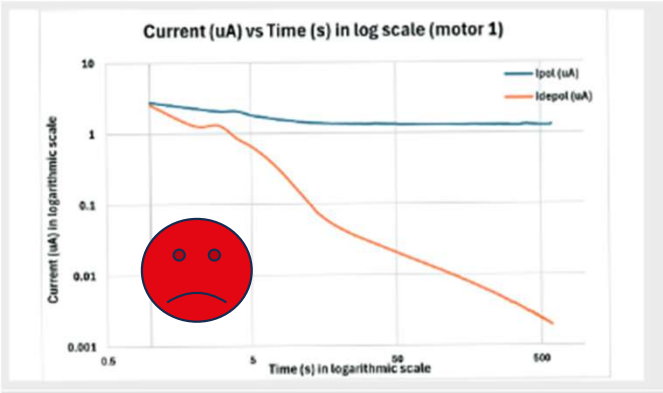

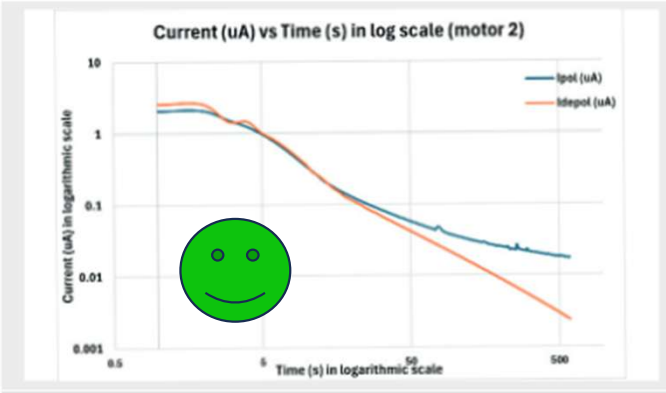

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Fonctionnalité de RE>Act™

- **But** : détecter la *re-absorption current* (courant de réabsorption) dans l'isolation avant de réaliser la mesure principale. Le courant de réabsorption se produit après qu'un champ électrique ait été appliqué, puis retiré : l'isolant va « réabsorber » ou retenir une certaine charge, qui peut affecter la précision du test.

- **Problèmes que ça évite** :
  - des résultats faussement bons ou mauvais (faussement élevés ou faussement faibles) parce que la mesure est influencée par ce courant rémanent.
  - permettre un test de résistance d'isolation plus fiable, mieux interprété, car on sait si l'isolation a « reposée » suffisamment pour que le résultat soit stable.
  - surveiller la décharge pour s'assurer qu'il n'y a pas de tension dangereuse qui reste après le test.

- **Un avertissement / indication** : le mode informe l'utilisateur du niveau de ce courant de réabsorption et de son impact potentiel sur la gamme de mesure et la précision.

- **Application pratique** :
  - Avant de faire une mesure d'isolement définitive, le mode RE>Act vérifie si l'isolation est « prête à tester ». Si le courant de réabsorption est trop important, cela peut indiquer qu'il faut attendre ou laisser l'isolation se stabiliser.
  - On peut ainsi éviter des erreurs de test ou des risques de sécurité liés à des résidus de charge électrique.

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Fonctionnalité de RE>Act™

- **But** : L'IEEE recommande d'attendre au moins quatre fois la durée de l'essai pour la décharge avant d'effectuer le test suivant). Il s'agit d'un scénario pessimiste, car l'IEEE suppose qu'il n'existe aucune méthode permettant de savoir quand l'isolation est réellement déchargée.

- **RE>Act™ propose une solution unique à ce problème,** en visualisant en temps réel le processus de décharge, ce qui signifie que l'opérateur n'a besoin d'attendre que le temps nécessaire pour que l'échelle de mesure requise soit débloquée. Cela peut potentiellement permettre de gagner plusieurs heures d'attente inutile et non productive.

- Le mode de test RE>Act™ s'active en appuyant brièvement sur le bouton TEST (maintenir le bouton TEST enfoncé pendant plus de 3 secondes lance un test d'isolation normal), soit avant, soit après la réalisation d'un test d'isolation.

- L'écran du test RE>Act™ se présente comme suit :

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

SÉCURITÉ :

- Détection de tension dangereuse résiduelle intégrée
- Conception double boîtier : coque externe antichoc + boîtier interne ignifugé
- Bornes à verrouillage et pinces non détachables
- CAT IV 600 V / 1000 V à 3000 m d'altitude

PRODUCTIVITÉ :

- Fonctionne sur secteur même batterie vide
- Batterie longue durée et recharge rapide (2,5 h max)
- Boîtier résistant aux chocs
- Batterie interne remplaçable par l'utilisateur

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

CONNECTIVITÉ & TRANSFERT DE DONNÉES MODERNE

- Bluetooth Low Energy compatible Android & iOS (via CertSuite Asset)
- USB isolé HV
- Transmission en direct des mesures
- Sauvegarde des résultats en un seul clic

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES NOTABLES

Exemple: MIT525 / MIT525-S2

Critère	Ancien MIT525	Nouveau MIT525/2
Courant d'essai max.	3 mA	6 mA (sur secteur)
Immunité au bruit	Jusqu'à 3 mA	Jusqu'à 6 mA
Interface	USB uniquement	USB + Bluetooth + CertSuite
Test PDC	Non	Oui
Mode Re>ACT	Non	Oui (nouveau)
Batterie Li-ion	Oui	Oui (charge plus rapide)
Affichage	Monochrome	Couleur intuitif
Filtre adaptatif	Non	Oui (Expert uniquement)

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Applications

Idéal pour la maintenance , la mise en service et l'utilisation industrielle

- Maintenance : moteurs, câbles, transformateurs, équipements HT
- Installations industrielles et sites critiques
- Fournisseurs d'énergie, rail, éolien, offshore
- Fabricants de matériels électriques (tests qualité usine)
- Interventions après réparation ou avant mise en service

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Résumé des points forts

- Fiabilité des mesures
- PI Predictor
- Re>Act Mode
- PDC Test
- Fonctionne même avec batterie vide sur secteur
- Conformité & sécurité utilisateur
- Double isolation, bornes verrouillables, CAT IV
- Écran couleur lisible en toute situation
- Connectivité Bluetooth iOS & Android

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Tableau comparatif

Accuracy not guaranteed, compiled April 2025		Megger					Chauvin Arnoux (AEMC)			Fluke	
Feature	Sub-feature	MIT1025/2	MIT1525/2	S1-568/2	S1-1068/2	S1-1568/2	6550	6555	6505	1550C	1555
*Test Voltages	Minimum voltage	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	50 V	250 V	250 V
	User replaceable batteries	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Battery life	4.5 hours	4 hours	6 hours	4.5 hours	4 hours	2.5 hours	2.5 hours	2.5 hours	3 hours	3 hours
	User selectable current	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	External voltage measurement range	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Voltage range with freq. measurement	30 V to 660 V	30 V to 660 V	30 V to 660 V	30 V to 660 V	30 V to 660 V	0	0	0	0	0
	PI Predictor	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	PDC test	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	ReACT mode	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Dielectric Discharge (DD)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Step Voltage	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	Ramp Test (till breakdown)	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
	2% error guarding 500 kΩ leakage	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
*Noise Rejection	Noise spec	6 mA	6 mA	8 mA	8 mA	8 mA	NS	NS	0.5 mA	2 mA	2 mA
*Other Features	Breakdown Mode	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
	Burn Mode	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	USB output	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Bluetooth output	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Free Calibration Certificate	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Warranty	2 years	2 years	2 years	2 years	2 years	1 year	1 year	1 year	3 years	3 years
	Operating IP Rating	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	NS	NS	NS	NS	NS

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Tableau récapitulatif

= Nouvelle fonctionnalité pour 2025

	FONCTIONNALITE	MIT515/2 MIT1015 ESSENTIAL	MIT525/2 MIT1025/2 MIT1525/2 ADVANCED	S1-568/2 S1-1068/2 S1-1568/2 EXPERT
Capacité de test	Borne de protection haute performance	■	■	■
	IR	■	■	■
	IR(t)	■	■	■
	Indice de polarisation PI	■	■	■
	Prédicteur PI	■	■	■
	Rapport d'absorption diélectrique DAR	■	■	■
	Décharge diélectrique DD		■	■
	Test de tension en rampe ν		■	■
	Mode RE>Act™	■	■	■
	Test PDC		■	■
Tension de test	Tensions max. disponibles	5 kv ou 10 kV	5 kv, 10 kV ou 15 kV	5 kv, 10 kV ou 15 Kv
Courant en mode de charge et de brûlage	Courant maximal par défaut	3mA	3mA	6mA
	Valeurs actuelles max. sélectionnables par l'utilisateur	N/A	1 mA, 3 mA, 6 mA (6 mA uniquement à partir de l'alimentation secteur)	1 mA, 2 mA, 3 mA, 4 mA, 5 mA, 6 mA (6 mA à partir de la batterie interne et de l'alimentation secteur)
Immunité au bruit	Courant de bruit max. avec mesure conforme aux spécifications de précision	3 mA (BT et MT <45 kV)	6 mA (HT <230 kV)	8 mA (EHT <1 kV)
	Filtre adaptatif			■
	Gestion du courant négatif	■	■	■
	Filtre de moyenne			■
Sécurité	CAT IV 1 000 V		15kV	15kV
	CAT IV 600 V	■	■	■
	pendant la mesure IR	■	■	■
Stockage des données / fonctionnalités	Mémoire embarquée - horodatage		■	■
	Valeur de température enregistrée		■	■
	Valeur d'humidité enregistrée			■
Communications	Transfert des résultats des tests via une connexion USB câblée		■	■
	Transfert des résultats des tests via la technologie sans fil Bluetooth LE		■	■
	Diffusion en direct des résultats des tests via une connexion USB câblée		■	■
	Diffusion en direct des résultats des tests via la technologie sans fil		■	■
	Contrôle à distance via une connexion USB câblée			■
Affichage	Nouveau moniteur couleur personnalisable	■	■	■
Accessoires	Sacoche de transport	■	■	■
	Poche de couvercle profonde	■	■	■
Assistance logicielle	Compatible avec CertSuite Asset Lite		■	■
	Compatible avec CertSuite Asset		■	■
	Power DB Lite fourni gratuitement		■	■
	Prise en charge de PowerDB Advance ou Pro		■	■

SUR DEMANDE (Hors catalogue)

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Offre de lancement

VOTRE MIT525/2 OFFERT !

40% SUR TOUTES LES COMMANDES

Valable jusqu'au 31 mars 2026

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Offre de lancement

Montigny Le Bretonneux le 15/09/2025

Offre de lancement exclusive réservée aux partenaires présents le 15 septembre 2025:
Jusqu'au 31 mars 2026, la remise accordée sur les références ci-dessous sera de 40% (au lieu des 30% habituels

Ref CRM	Nom CRM	Gamme	Description	Tarif BT 25	Remise spéciale	Prix achat
1016-080	MIT515/2	ESSENTIAL	MIT515/2-EU Essential 5 kV IR modèle 2024 avec DAR, PI et PI Predictor. Capacité de charge moyenne (3 mA) et de bruit moyen (3 mA).	3 377,00 €	40%	2 026,20 €
1016-085	MIT525/2	ADVANCED	Modèle MIT525/2-EU Advanced 5 kV IR 5 kV avec mesures de diagnostic complètes et PI Predictor. Capacité de charge élevée (6 mA) et de bruit élevé (6 mA). Mémoire embarquée avec USB et Bluetooth. Prise en charge de CertSuite Asset.	4 340,00 €	40%	2 604,00 €
1016-090	MIT1015	ESSENTIAL	MIT1015-EU Essential Testeur IR 10 kV avec DAR, PI et PI Predictor. Capacité de charge moyenne (3 mA) et de bruit moyen (3 mA).	4 385,00 €	40%	2 631,00 €
1016-095	MIT1025/2	ADVANCED	Testeur IR 10 kV avancé MIT1025/2-EU avec mesures de diagnostic complètes et prédicteur PI. Capacité de charge élevée (6 mA) et de bruit élevé (6 mA). Mémoire embarquée avec USB et Bluetooth. Prise en charge de CertSuite Asset.	5 445,00 €	40%	3 267,00 €
1016-100	MIT1525/2	ADVANCED	Testeur IR avancé MIT1525/2-EU 15 kV avec mesures de diagnostic complètes et prédicteur PI. Capacité de charge élevée (6 mA) et de bruit élevé (6 mA). Mémoire embarquée avec USB et Bluetooth. Prise en charge de CertSuite Asset.	6 060,00 €	40%	3 636,00 €

→ Megger prête un appareil MIT525-S2 pour réaliser vos démonstrations
→ Si 20 appareils vendus quelque soit la référence d'ici le 30 mars 2026, le prêt se transformera en échantillon

Megger

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com

Megger

MERCI

ES France - Département Tests & Mesures
127 rue de Buzenval BP 26 - 92380 Garches
Tél. 01 47 95 99 45
Fax. 01 47 01 16 22
e-mail : tem@es-france.com
Site Web : www.es-france.com